



R A P O R T


DOTYCZY: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parzęczewie
ul. Kątna 16 - efekt ekonomiczny.

W czerwcu 2015 r przeprowadzono modernizację systemu napowietrzania wraz z montażem sita do wyłapywania skratek na obiekcie oczyszczalni ścieków w Parzęczewie ul.Kątna 16.

Niniejszy raport przedstawia w postaci diagramów efekt ekonomiczny , jaki osiągnięto po modernizacji.

 - wartość faktur w zł- lipiec 2014 do lipiec 2015


 - wartość faktur w zł- lipiec 2015 do lipiec 2016

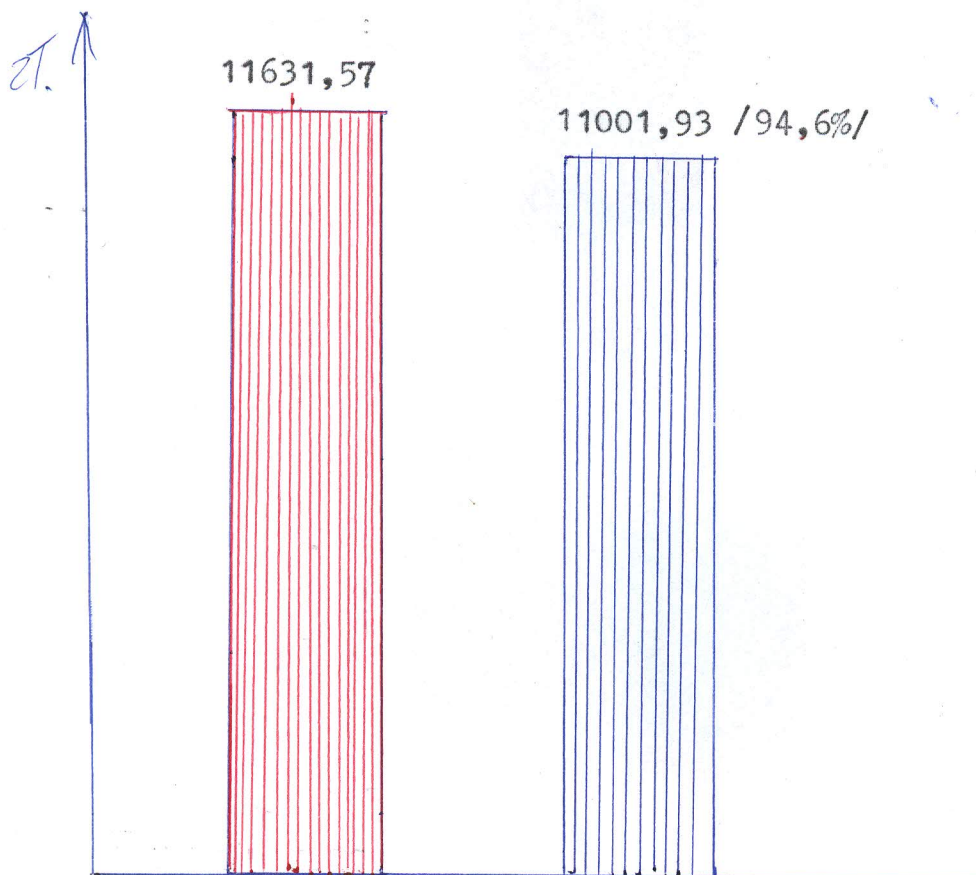

Sprzedaż energii

Wynik ekonomiczny 5,4%.co stanowi 629,64 zł.

Dystrybucja energii.

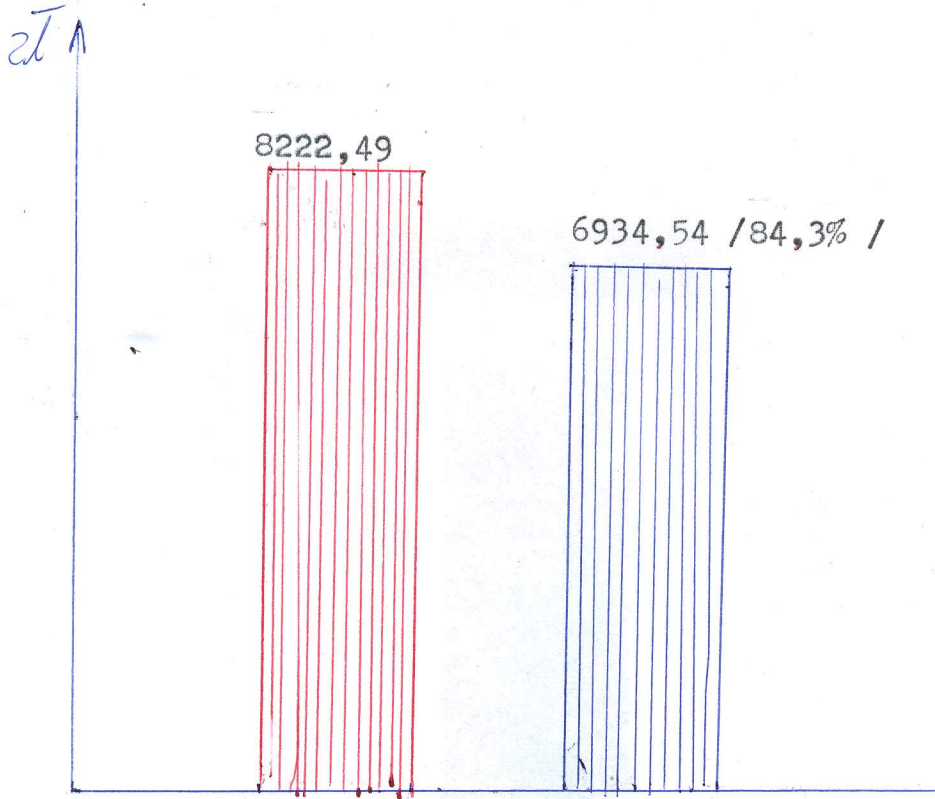

Wynik ekonomiczny 15,7% co stanowi kwotę 1287,95 zł.

Łączny wynik ekonomiczny.


Dystrybucja + sprzedaż.



Z diagramu wynika iż łączny wynik ekonomiczny wynosi 9,7% co przekłada się na kwotę 1917,59 zł.


Jeżeli chodzi o pobór mocy w kwh przedstawia się to następująco.

Moc szczytowa

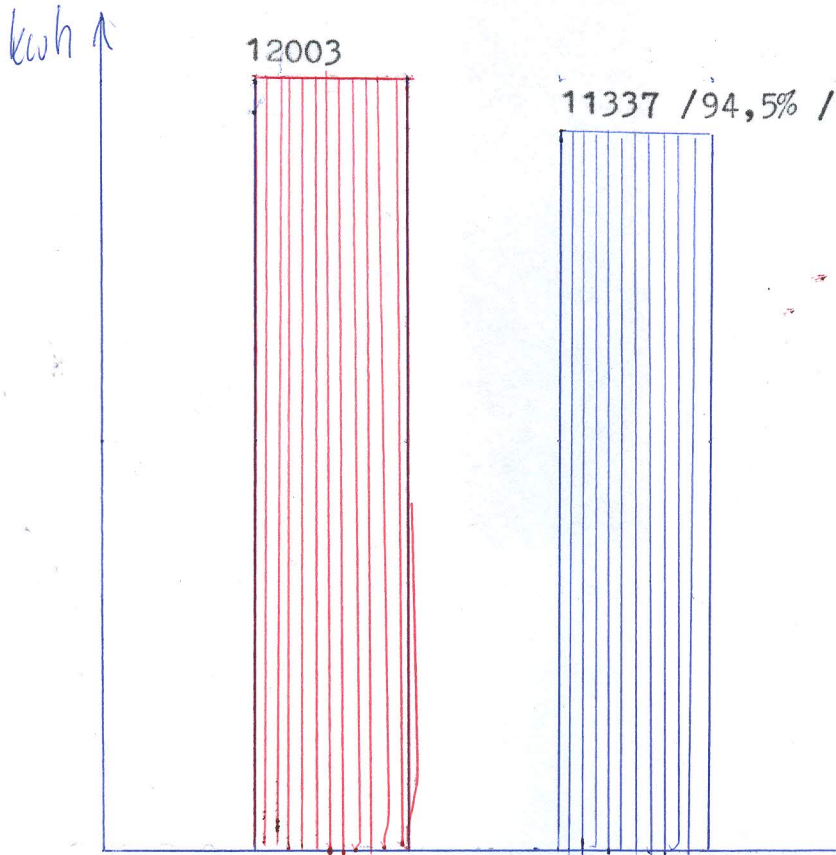

Oszczędność w poborze mocy 5,5% co stanowi 666kwh.

Moc pozaszczytowa

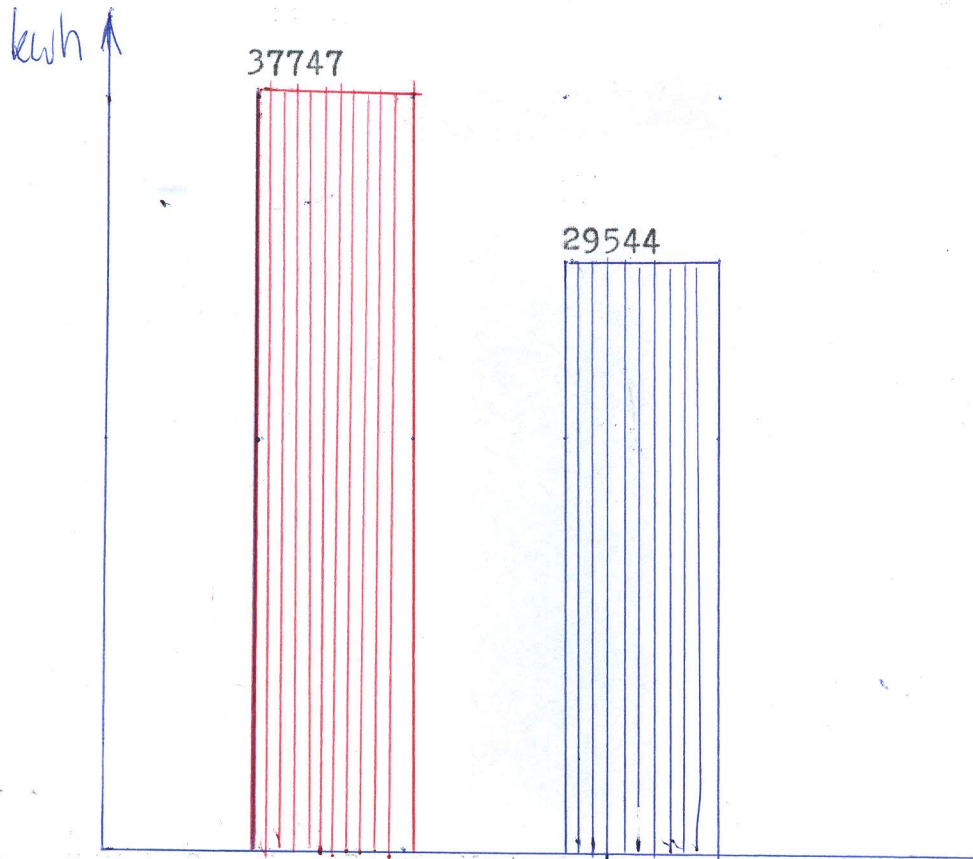

Oszczędność w poborze mocy 21,7% co stanowi 8203kwh.

Wniosek

Z powyższych diagramów wynika iż modernizacja oczyszczalni przyniosła realne oszczędności 9,7% co przełożyło się na kwotę 1917,59 zł.

Spadek również realny pobór mocy co w przyszłości będzie skutkowało dalszymi oszczędnościami dla firmy.

sporządził:

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Parzęczewie
Zbigniew Gieraga