

**ZARZĄDZENIE NR 8/2024**  
**Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie**  
z dnia 16 lutego 2024 r.

**w sprawie określenia zasad montażu podwodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie  
zużytej do podlewania przydomowej zieleni**


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przyjętego uchwałą nr XLII/386/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. Urz. Nr 105 poz. 830 z dnia 15.04.2010 r.) oraz § 15 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przyjętego Zarządzeniem nr 6/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasadę montażu podwodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej do podlewania przydomowej zieleni w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie dotyczy odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor  
mgr inż. Robert Małolepszy

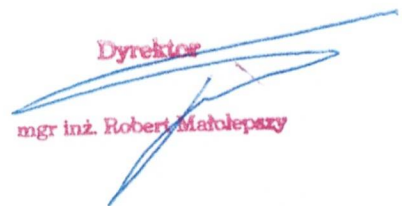

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia nr 8/2024 z dnia 16.02.2024 roku  
Dyrektora ZGK w Parzęczewie

## ZASADY MONTAŻU PODWODOMIERZA DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ DO PODLEWANIA PRZYDOMOWEJ ZIELENI

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Woda bezpowrotnie zużyta jest to woda wykorzystywana np. do podlewania przydomowej zieleni, która nie jest odprowadzana jako ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej. **Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami i ponowną legalizacją licznika wody, wykonuje Odbiorca usług / właściciel nieruchomości na koszt własny.**

### W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza należy:

- Złożyć w sekretariacie ZGK w Parzęczewie wniosek o wydanie zgody na montaż dodatkowego wodomierza (podwodomierza) oraz o uwzględnienie w rozliczeniach wskazań dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużyta.
- Wykonać montaż dodatkowego wodomierza we własnym zakresie, z uwzględnieniem warunków technicznych wskazanych przez ZGK w Parzęczewie a następnie złożyć wniosek o plombowanie, lub zlecić montaż ZGK w Parzęczewie.


Zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli, oplombowaniu wodomierza i spisaniu protokołu montażu / plombowania.

### Szczegółowe warunki techniczne dotyczące montażu podwodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej:

1. ZGK w Parzęczewie wymaga montaż podwodomierza o średnicy nie większej niż Dn 20, w klasie pomiarowej  $R_{\text{minimum}}$  160, przystosowanego do odczytu radiowego obowiązującego w Zakładzie. Informacje w tym zakresie można uzyskać w biurze ZGK w Parzęczewie.
2. Podwodomierz w instalacji wodomierzowej należy wbudować za wodomierzem głównym (zgodnie z kierunkiem przepływu wody), tak aby nie był narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury instalacji wodociągowej.
3. Zaleca się, aby ilość wody zużytej bezpowrotnie była opomiarowana jednym dodatkowym wodomierzem (podwodomierzem).
4. Dopuszcza się dwie metody lokalizacji podwodomierza:
  - podwodomierz umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu czerpalnego jest widoczny na całym odcinku.
  - podwodomierz umieszczony jest przed punktem czerpalnym wody w odległości nie większej niż 2-3 m od tego punktu (np. w piwnicy).
4. Podwodomierz z ważną cechą legalizacji, należy przewidzieć w piwnicy lub na parterze budynku w miejscu wydzielonym, suchym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą i działaniem mrozu, łatwo dostępnym oraz odpowiednio zabezpieczonym przed możliwością uszkodzenia lub w studni wodomierzowej z zaworami umieszczonymi wewnątrz studni.
5. Zawór czerpalny należy przewidzieć na zewnątrz budynku.

6. Okres ważności legalizacji podwodomierza do wody zimnej wynosi 5 lat licząc od daty produkcji.
7. Z chwilą utraty przez podwodomierz cechy legalizacji ZGK w Parzęczewie zaprzestanie pomniejszać należności za odprowadzane ścieki na podstawie wskazań takiego urządzenia. Obowiązek wymiany podwodomierza w momencie upływu okresu legalizacji leży po stronie właściciela posesji.
8. Informacje o wymianie należy przekazać do ZGK w Parzęczewie w formie pisemnej, w celu dokonania oplombowania i ponownego uwzględnienia w rozliczeniach wskazań dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.
9. W szczególnych warunkach lokalizacyjnych zgoda na umieszczenie podwodomierza może być warunkowana indywidualnie.

#### **Schemat montażu podwodomierza:**

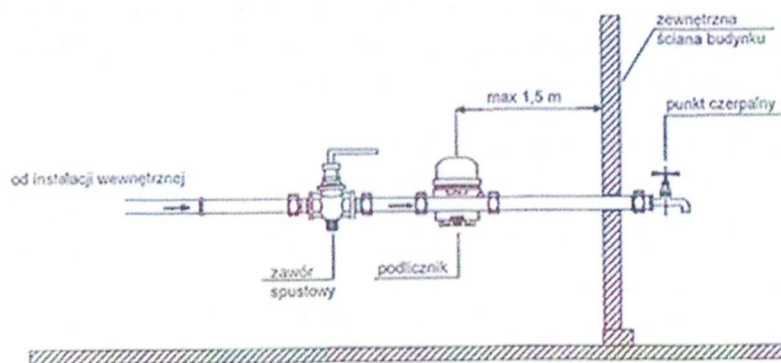

#### **Uwagi:**

Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez dodatkowy wodomierz nastąpi w przypadku:

- stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
- uszkodzenia wodomierza, plomby,
- braku wymiany wodomierza po upływie 5 letniego okresu legalizacji wodomierza,
- wykorzystywania wody za dodatkowym wodomierzem w sposób tworzący ścieki,
- dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.
- rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej będą wykonywane co miesiąc po uprzednim odczycie stanu zużycia przez Klienta i przekazaniu go do biura Zakładu. W przypadku braku odczytu rozliczenie będzie dokonane w kolejnym miesiącu.

#### **Zasady przejściowe:**

Podwodomierze istniejące, posiadające ważną legalizację będą nadal akceptowane przy rozliczeniach z naszym Zakładem. Wszystkie nowo montowane podwodomierze, lub wymieniane z uwagi na utratę legalizacji, muszą spełniać niniejsze warunki, a w tym być przystosowane do odczytu radiowego.

Dyrektor  
mgr inż. Robert Małolepszy